

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКАЕ  
ГАНДЛЁВА-ВЫТВОРЧАЕ  
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ  
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«ФАРМАЦЫЯ»  
246027 г. Гомель, вул. Мазырская, 16А  
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКОЕ  
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ФАРМАЦИЯ»  
246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А  
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	29-27-77
Заместитель генерального директора	29-23-00
Приёмная	29-20-19
Отдел организации медснабжения	29-21-98
Отдел маркетинга и внешнеэкономических отношений	факс 29-23-27
Отдел организации бухгалтерского учёта, отчётности и контроля	29-22-16
	29-23-89

04.12.2023 №10-07/ 5668

Участникам процедуры закупки

## ПРИГЛАШЕНИЕ

1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг): изготовление и установка 2-х холодильных камер в помещения хранения медотдела №3 Гомельского областного аптечного склада.
2. Гарантийные обязательства (иные требования к обслуживанию и т.д.): не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты установки (передачи Заказчику).
3. Место поставки изделий (работ, услуг): г.Гомель, ул.Добрушская,2Г.
4. Ориентировочные сроки поставки и монтажа камер: до 31 января 2024 года.
5. Конечный срок подачи ценовых предложений: 08 декабря 2023 года 15.00 на электронную почту, либо в адрес: 246027, г.Гомель, ул.Мозырская, 16А.
6. Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, соответствие техническому заданию, доставка и сборка при минимальных сроках исполнения заказа, максимальный гарантийный срок.
7. Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных): -заверенные копии документов, подтверждающих право организации-претендента на поставку изделий, информацию о стране-изготовителе; -гигиенические сертификаты на изделия, гарантийные обязательства поставщика, возможность оказания сервисных услуг в г.Гомеле -коммерческое предложение на поставку и монтаж холодильного агрегата для холодильной камеры №2 – отдельным лотом (модель, гарантия).
8. Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для хранения лекарственных средств (возможность многократных влажных санобработок без ущерба для защитного покрытия панелей), безопасным в эксплуатации.
9. Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг): Позняков Игорь Алексеевич, тел. (0232) 292454, Семеняко Михаил Андреевич, тел. (0232) 256905.

10. При необходимости иные сведения: размеры холодильных камер, схема их установки в помещениях, а также параметры поддерживаемых температур указаны в «Техническом задании», схемах и видео осмотра помещений, прилагаемых к приглашению.

11. Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика.

12. Условия платежа: предоплата не более 50% стоимости договора, окончательный расчет в течении 10-ти банковских дней со дня подписания акта выполненных работ (товарно-транспортных накладных).

13. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения: белорусские рубли.

Электронная почта: farm@mail.gomel.by (с пометкой – для отдела ТЭУРСР).

14. Участник обязан предоставить:

- копию свидетельства о государственной регистрации претендента;
- заверенные копии документов, подтверждающих полномочия участника на поставку заказываемых изделий (для дистрибьюторов).

Информация по данной закупке размещена на сайте Гомельского УП «Фармация», расположенного по адресу: gomelpharm.by (раздел «Партнёрам» / «Закупки для нужд Гомельского УП «Фармация» за счет собственных средств»).

*Приложение:* - Техническое задание с схемой расстановки, видеофайлы осмотра помещений.

Генеральный директор



Л.А. Сапего





**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор  
Гомельского УП «Фармация»  
Л.А. Сапего

«21» декабря 2023 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на изготовление и установку двух холодильных камер  
в помещениях методдела №3 Гомельского областного аптечного склада

### **Общие требования**

Предметом закупки является комплекс оборудования и материалов для создания микроклимата для хранения лекарственных средств в помещениях №34 и №33 (указаны в выкопировке из поэтажного плана) здания методдела №3.

Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Дата выпуска – не более одного года с даты поставки.

Конструкция оборудования должна обеспечивать доступность осмотра, ремонта, влажной санитарной обработки.  
**Способ предоставления предложения:** в виде электронного письма с вложенными файлами коммерческого предложения на адрес электронной почты [fatm@mail.gomel.by](mailto:fatm@mail.gomel.by) либо на почтовый адрес Заказчика в срок, указанный в приглашении.

### **Коммерческое предложение должно включать в себя следующие сведения:**

- Информация о стоимости предлагаемой продукции и предлагаемого оборудования с указанием НДС;
  - Условия поставки и оплаты;
  - Сроки поставки, сроки монтажа на объекте;
  - Гарантийный срок эксплуатации холодильного оборудования и условия гарантии холодильной камеры;
  - Работы по сборке камер персоналом Поставщика с указанием аттестата соответствия на монтаж систем холодоснабжения;
  - Листы подбора оборудования из программы или из каталога, в которых указаны все параметры сплит-системы (марка, мощность, объем охлаждаемой камеры, цена и пр.);
  - Техническое описание предлагаемого оборудования.
- Необходимый срок поставки и выполнения работ: - до 31 января 2024г.  
Гарантия на поставляемое оборудование – не менее 12 месяцев с даты установки.

### Холодильная камера №1 (S=19.92м<sup>2</sup>)

Наименование, комплектность	Параметры	Единица измерения	Предлагаемая характеристика
Холодильная камера (S=19.92м <sup>2</sup> ) из сэндвич-панелей PIR ПСТ толщиной 80мм с фасонными элементами (уголками наружными и внутренними, швеллер под стеновые панели) с дверью и завесами (открытие - согласно схеме)	Назначение:		Создание помещения с рабочей температурой от +2°С до +15°С для хранения термолabileльных лекарственных средств
	Сэндвич-панель PIR ПСТ, толщина панели 80мм (площадь камеры – 19,92м <sup>2</sup> )	м <sup>2</sup>	Коэффициенты теплопроводности: -0,021...-0,023 Вт/м*К Сэндвич-панель из пенополиизоцианурага Толщина панели: 80мм Панель (снаружи и внутри): цвет RAL9003
	Рабочий объем	м <sup>3</sup>	69,72
	Наружные габаритные размеры камеры	мм	4180x5192мм, высота от уровня пола -3500мм
	Дверь холодильная распашная на проём: 1100x2000мм		-толщина дверного полотна: 80мм -внутренняя ручка аварийного открывания -дверное полотно (снаружи): цвет RAL9003 -дверное полотно(внутри): цвет RAL9003 -наружная ручка со встроенным замком -количество петель: 2.
	Завеса ПВХ 1100x2000	1 к-т	Холодовая завеса из эластичного материала с верхним креплением
	Швеллер под стеновые панели	1 к-т	Покрытие Zn и 9003, габариты 40x82x40
	Уголки наружные	1 к-т	Покрытие Zn и 9003, габариты 120x120, 40x120
	Уголки внутренние	1 к-т	Покрытие Zn и 9003, габариты 40x40
	Агрегат холодильный	1 шт.	АКМ-048Б YMR (4,5кВт –предоставляется Заказчиком)






## Холодильная камера №2 (S=23,93м<sup>2</sup>)


Наименование, комплектность	Параметры	Единица измерения	Предлагаемая характеристика
Холодильная камера (S=23,93м <sup>2</sup> ) из сэндвич-панелей PIR ПСТ толщиной 80мм с фасонными элементами (уголками наружными и внутренними, швеллер под стеновые панели) с дверью и завесами (открывание - согласно схеме)	Назначение: Сэндвич-панель PIR, толщина панели 80мм (площадь камеры - 23,93м <sup>2</sup> )	м <sup>2</sup>	Создание помещения с температурой от +2°C до +15°C для хранения лекарственных средств Коэффициенты теплопроводности -0,021 ... -0,023 Вт/м <sup>2</sup> *К Сэндвич-панели из пенополиизоцианурата Толщина панели: 80мм Панель (снаружи и внутри): цвет RAL9003
	Рабочий объем	м <sup>3</sup>	76,58
	Габаритные размеры наружные	мм	4906x5183мм, высота от уровня пола-3200мм
	Дверь холодильная распашная на проем: 1100x2000мм		-толщина дверного полотна: 80мм -внутренняя ручка аварийного открывания -дверное полотно (снаружи): цвет RAL9003 -дверное полотно(внутри): цвет RAL9003 -наружная ручка со встроенным замком -количество петель: 2.
	Завеса ПВХ 1100x2000	1 к-т	Холодовая завеса из эластичного материала с верхним креплением
	Швеллер под стеновые панели	1 к-т	Покрытие Zn и 9003, габариты 40x82x40мм
	Уголки наружные	1 к-т	Покрытие Zn и 9003, габариты 120x120мм, 40x120мм
	Уголки внутренние	1 к-т	Покрытие Zn и 9003, габариты 40x40мм
	Сплит-система с выносным пультом управления (возможность отдельного защищённого от проникновения бокса) – поставка и монтаж отдельным лотом	1 к-т	Температурный режим: от +2 до +15°C Напряжение: 380 В Размораживание – автоматическое, тип оттайки -электро Хладагент: R404A

Согласовано:

Техническое задание подготовил:  И.А. Позняков  
начальник отдела ТЭ и РСР

 В.А. Тришин  
 М.А. Сеlezneva  
 З.О. Козлов



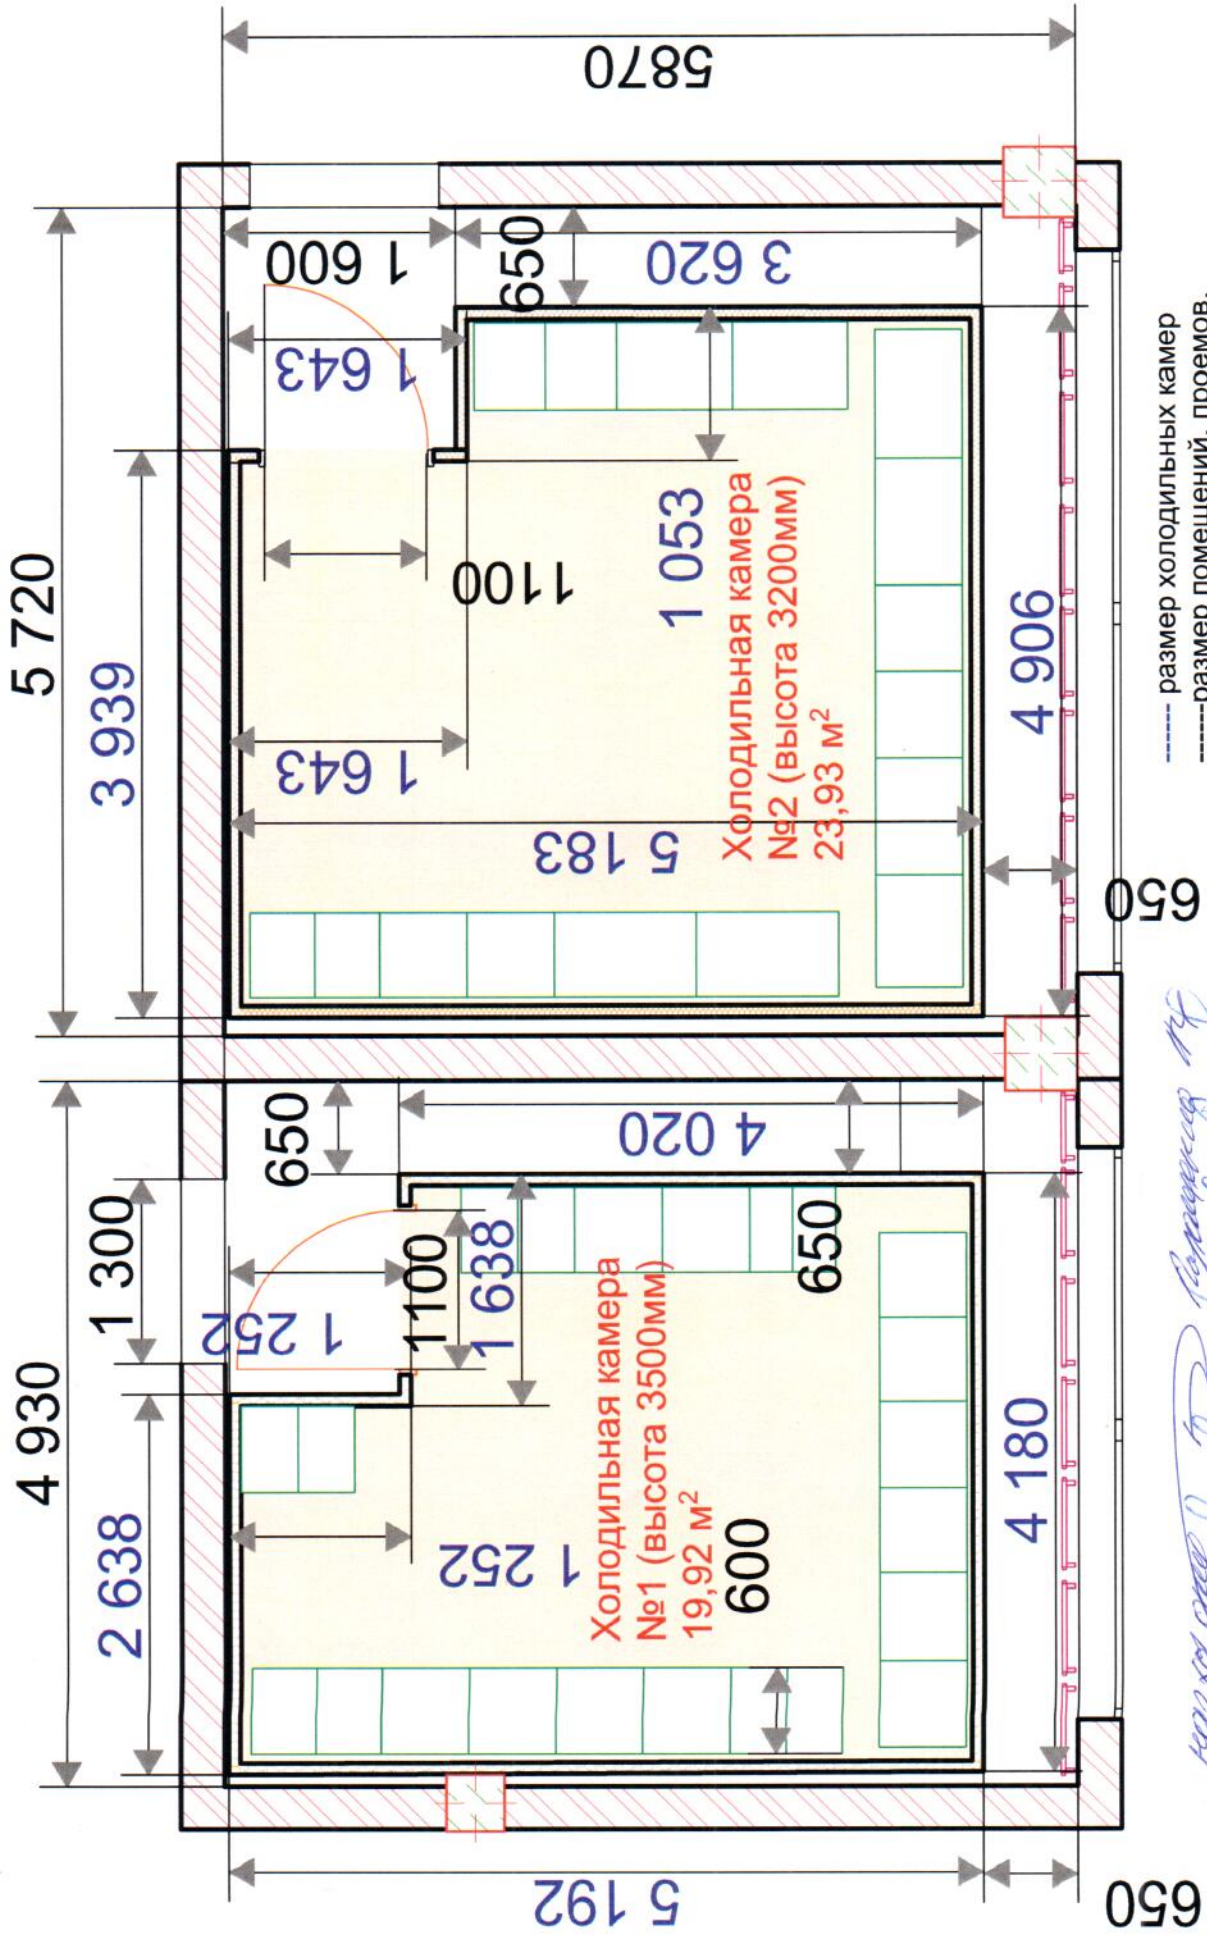

- размер холодильных камер
- размер помещений, проемов, проходов
- \* проем дверей 1100\*2000мм (ш\*в)

Согласовано  
*М.А. Семеняко*  
 Зам. зав. складом  
 Запрудняцкий районский  
 Гомельским областным  
 аптечным складом  
 Зам. зав. складом  
 ПААС *В.А. Жилин*

М.А. Семеняко



72.65

0.26  
0.34  
2.98  
3.19

ЗМБ.  
1м²

17  
помещение  
хранения  
201.7м²

11.93

0.34

0.30  
4.93

16.90

5.72

9.29

5.87

34  
помещение для  
хранения  
термолюбильных  
лекарственных  
средств  
28.9м²

√1

5.87

33  
фасовочная  
33.5м²

√2

0.27

1.42

0.30

9.29

2.27

3.24

32  
ДИСТИЛЛЯ  
ЦИОННО-  
СТЕРИЛИЗУ  
ЮЩАЯ  
9.4м²

4.14

4.14

31  
моечная  
13.4м²

29  
3.1  
3.1  
3.1  
3.1

2.99