

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКАЕ  
ГАНДЛЁВА-ВЫТВОРЧАЕ  
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ  
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«ФАРМАЦЫЯ»  
246027 г. Гомель, вул. Мазырская, 16А  
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКОЕ  
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ФАРМАЦИЯ»  
246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А  
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	29-27-77
Заместитель генерального директора	29-23-00
Приёмная	29-20-19
Отдел организации медснабжения	29-21-98
Отдел маркетинга и внешнеэкономических отношений	факс 29-23-27 29-22-16
Отдел организации бухгалтерского учёта, отчётности и контроля	29-23-89

05.02.2024 №10-07/ 565

Участникам процедуры закупки

## ПРИГЛАШЕНИЕ

1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг): закупка и установка 4-х холодильных агрегатов (основные и дублирующие) на 2 холодильные камеры в помещениях хранения медотдела №3 Гомельского областного аптечного склада.
2. Гарантийные обязательства (иные требования к обслуживанию и т.д.): не менее срока, установленного предприятием-изготовителем агрегатов.
3. Место поставки изделий (работ, услуг): г.Гомель, ул.Добрушская,2Г.
4. Ориентировочные сроки поставки и монтажа агрегатов: до 01 марта 2024 года.
5. Конечный срок подачи ценовых предложений: 09 февраля 2024 года 15.00 на электронную почту, либо в адрес: 246027, г.Гомель, ул.Мозырская, 16А.
6. Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, соответствие техническому заданию, доставка и монтаж при минимальных сроках исполнения заказа, максималн. гарантийный срок.
7. Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных): -заверенные копии документов, подтверждающих право организации-претендента на поставку агрегатов, информацию о стране-изготовителе; -гигиенические сертификаты на агрегаты, гарантийные обязательства поставщика, возможность оказания сервисных услуг в г. Гомеле -цена предложения на поставку холодильных агрегатов и на их монтаж – отдельными суммами (с указанием стоимости работ и материалов).
8. Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для хранения лекарственных средств (возможность многократных влажных санобработок без ущерба для защитного покрытия панелей), безопасным в эксплуатации.
9. Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг): Позняков Игорь Алексеевич, тел. (0232) 292454, Пехота Валерий Витальевич, факс (0232) 292867.



10. При необходимости иные сведения: размеры холодильных камер, схема их установки в помещениях, а также параметры поддерживаемых температур указаны в «Техническом задании», прилагаемых к приглашению.

11. Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика.

12. Условия платежа: предоплата не более стоимости холодильных агрегатов, окончательный расчет в течении 10-ти банковских дней со дня подписания акта выполненных работ (товарно-транспортных накладных).

13. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения: белорусские рубли.

Электронная почта: farm@mail.gomel.by (с пометкой – для отдела ТЭиРСР).

14. Участник обязан предоставить:

- копию свидетельства о государственной регистрации претендента;
- заверенные копии документов, подтверждающих полномочия участника на поставку заказываемых агрегатов (для дистрибьюторов).

Информация по данной закупке размещена на сайте Гомельского УП «Фармация», расположенного по адресу: gomelpharm.by (раздел «Партнёрам» / «Закупки для нужд Гомельского УП «Фармация» за счет собственных средств»).

Приложение: - Техническое задание с схемой холодильных камер.

Зр

Генеральный директор



Л.А. Сапего



**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор  
Гомельского УП «Фармация»

Л.А. Сапог

2024 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку и монтаж 4-х холодильных агрегатов (основной и резервный) для двух холодильных камер в помещениях медотдела №3 Гомельского областного аптечного склада

### **Общие требования**

Предметом закупки является поставка и монтаж холодильного оборудования для создания микроклимата для хранения термолабильных лекарственных средств в холодильных камерах здания медотдела №3.

Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Дата выпуска – не более одного года с даты поставки.

Конструкция оборудования должна обеспечивать доступность осмотра, ремонта, влажной санитарной обработки внутреннего блока.

**Способ представления предложения:** в виде электронного письма с вложенными файлами коммерческого предложения на адрес электронной почты [farm@mail.gomel.by](mailto:farm@mail.gomel.by) либо на почтовый адрес Заказчика в срок, указанный в приглашении.

**Коммерческое предложение должно включать в себя следующие сведения:**

- Информация о стоимости предлагаемого оборудования с указанием НДС;
  - Условия поставки и оплаты;
  - Сроки поставки, сроки монтажа на объекте;
  - Гарантийный срок эксплуатации холодильного оборудования и возможность послегарантийного обслуживания;
  - Работы по монтажу холодильных агрегатов на холодильные камеры персоналом Поставщика;
  - Листы подбора оборудования из программы или из каталога, в которых указаны все параметры сплит-системы (марка, мощность, объем охлаждаемой камеры, цена и пр.);
  - Техническое описание предлагаемого оборудования.
- Необходимый срок поставки и выполнения работ: - до 01 марта 2024г.  
Гарантия на поставляемое оборудование – не менее гарантийного срока предприятия-изготовителя.



### Характеристики холодильных камер и холодильных агрегатов


Наименование	Параметры	Единица измерения	Предлагаемая характеристика
Холодильные агрегаты 2 шт. (основной + резервный) холодопроизводительностью до 5 кВт для камеры №1 из сэндвич-панелей PIR ПСТ толщиной 80мм с дверью (открывание - согласно схеме)	Назначение:		Обеспечение рабочей температуры от +1°С до +15°С для хранения термолabileльных лекарственных средств
	Сэндвич-панель PIR ПСТ	м <sup>2</sup>	Коэффициенты теплопроводности: -0,021...-0,023 Вт/м <sup>2</sup> *К Сэндвич-панель из пенополиизоцианурата Толщина панели - 80мм, площадь камеры - 19,92м <sup>2</sup>
	Рабочий объем камеры	м <sup>3</sup>	69,72
Холодильные агрегаты 2 шт. (основной + резервный) холодопроизводительностью до 10 кВт для камеры №2 из сэндвич-панелей PIR ПСТ толщиной 80мм с дверью (открывание - согласно схеме)	Габаритные размеры наружные	мм	4180x5192мм, высота от уровня пола -3500мм
	Назначение:		Обеспечение рабочей температуры от +1°С до +15°С для хранения лекарственных средств
	Сэндвич-панель PIR	м <sup>2</sup>	Коэффициенты теплопроводности -0,021...-0,023 Вт/м <sup>2</sup> *К Сэндвич-панель из пенополиизоцианурата Толщина панели - 80мм, площадь камеры - 23,93м <sup>2</sup>
Рабочий объем	м <sup>3</sup>	75,6	
Габаритные размеры наружные		мм	4906x5183мм, высота от уровня пола-3200мм

Техническое задание подготовили:


начальник отдела ТЭ и РСР \_\_\_\_\_ И.А. Позняков

инженер-энергетик \_\_\_\_\_ В.В. Пехота



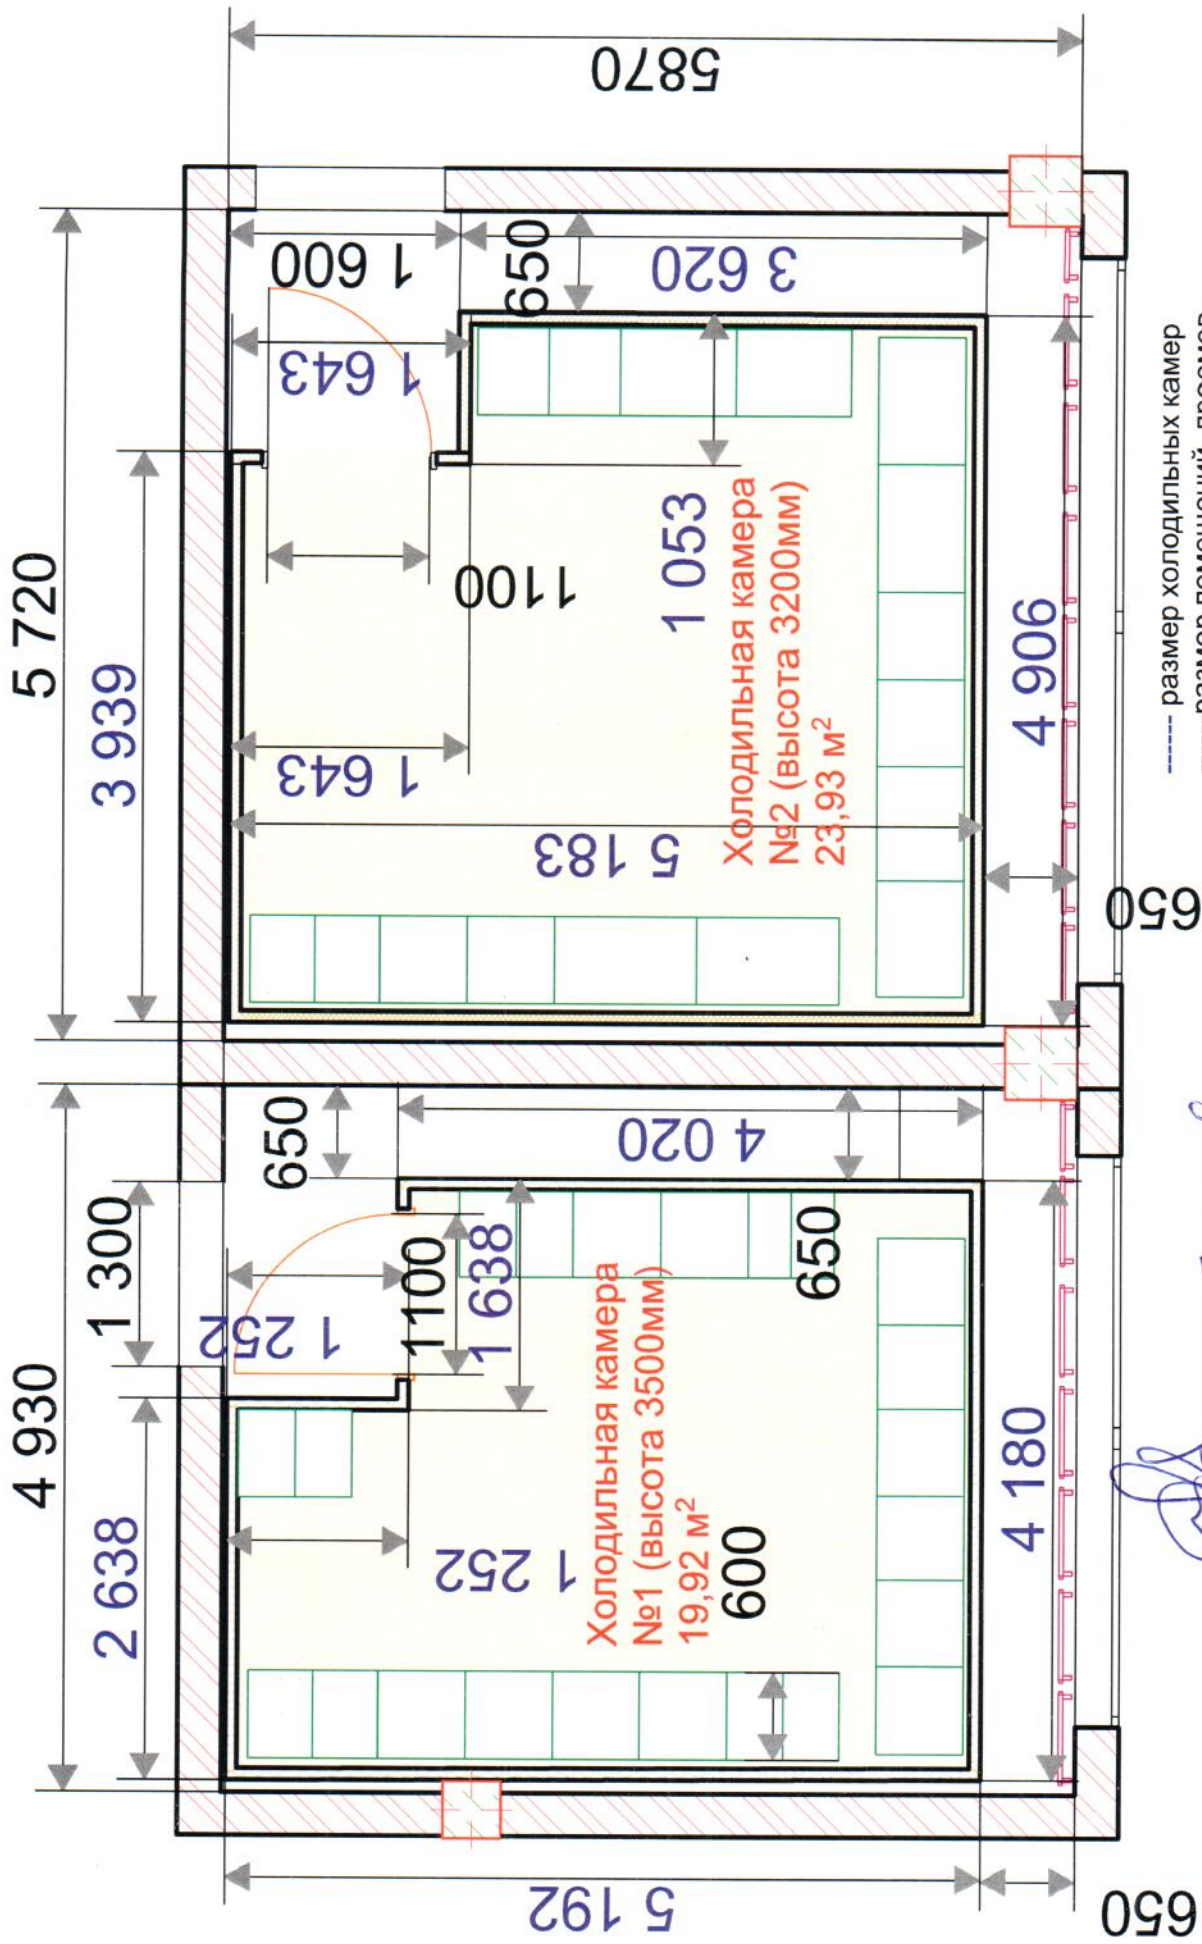

- - - - - размер холодильных камер  
 - - - - - размер помещений, проемов, проходов  
 \* проем дверей 1100\*2000мм (ш\*в)

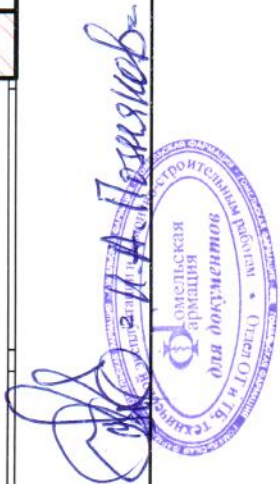

Согласовано \_\_\_\_\_